


NAGYCSÉCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA - TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVLAP

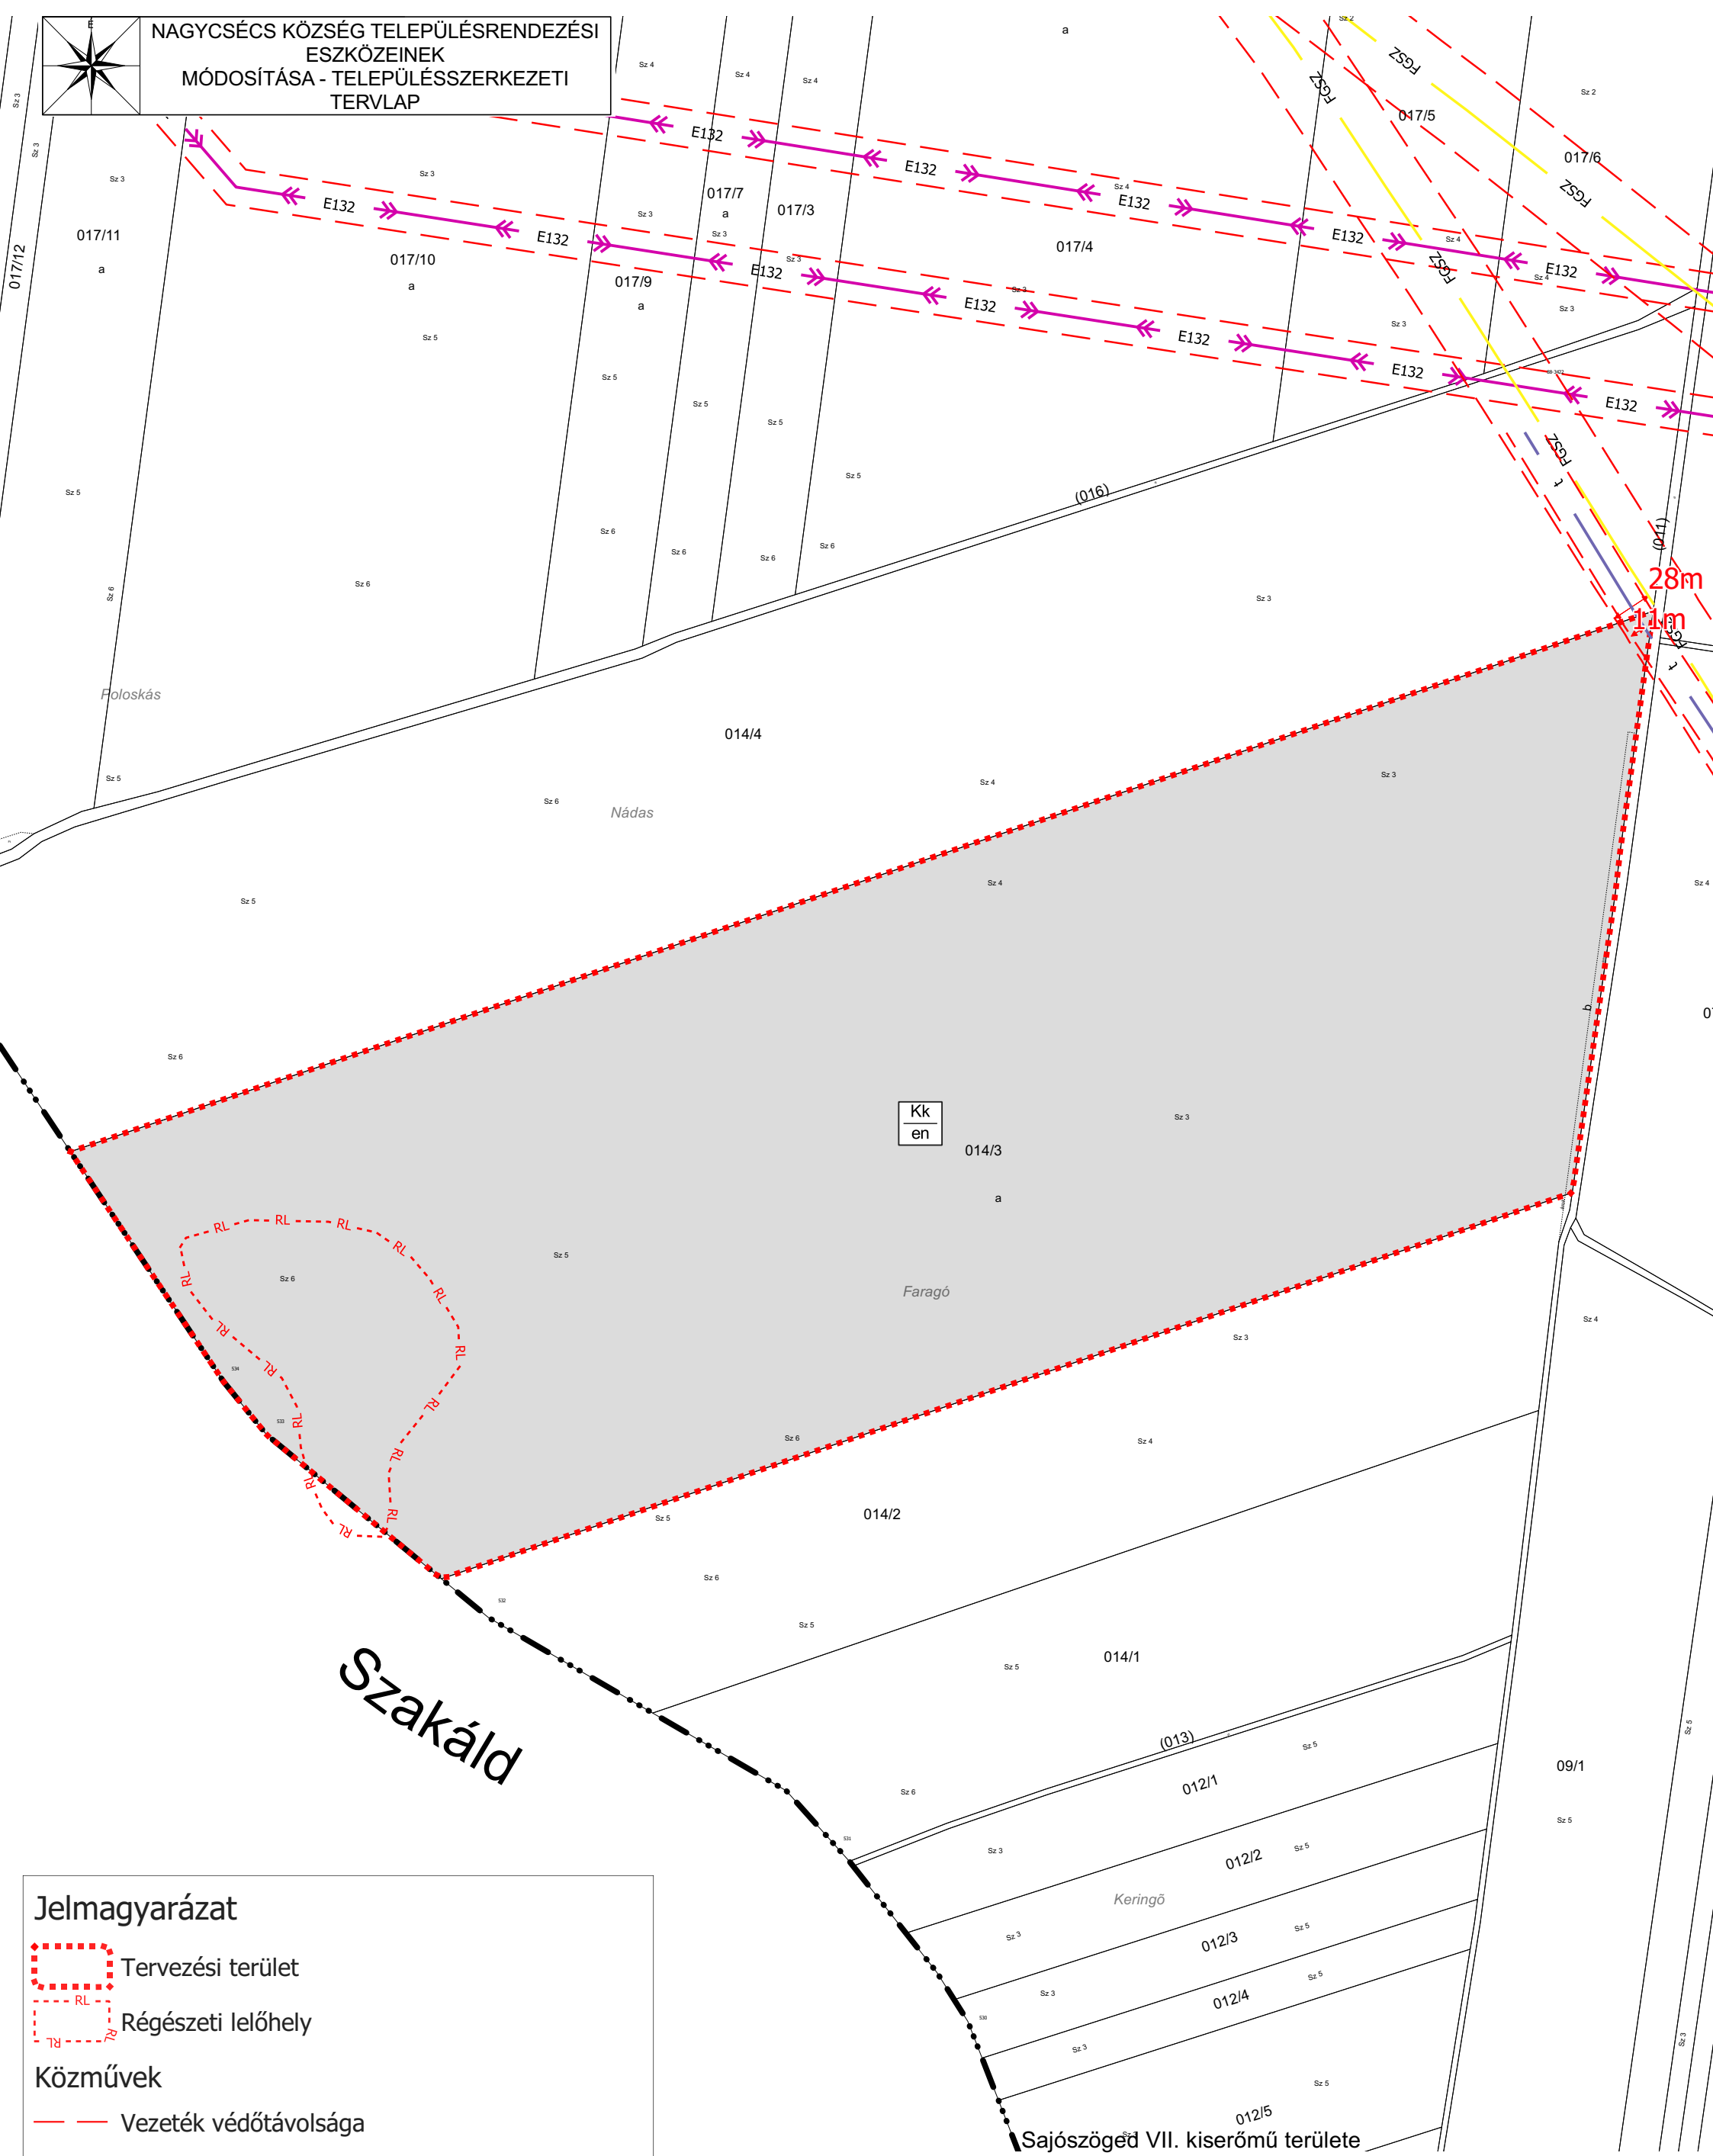

Jelmagyarázat

- Tervezési terület
- Régészeti lelőhely

Közművek

- Vezeték védőtávolsága
- FGSZ földgáz távvezeték
- 132 kV elektromos vezeték
- Tiszaújváros-Kazinbarcika DN200 Etilén vezeték

| | | | |
|---|--|---|--|
| " KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL " | | | |
| KŐSZEGHYART BT. | | | |
| 4029 DEBRECEN, KÍGYÓ UTCA 42. TEL.: (0620)384-38-50 | | | |
| megrendelő: NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | dátum: 2022.01 | |
| 3598 NAGYCSÉCS, APPONYI ÚT 50. | | | |
| terv: NAGYCSÉCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE | | Tm-1T | |
| rajz: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP - M 1:4000 | | | |
| felelős tervező: Kőszeghy Ábel TT-09-0655 | | településtervező munkatárs: Füzesi Attila | |